



SQeq-02
SUBQUADRE DIMERS (PART 2 de 4)
ve de part 1

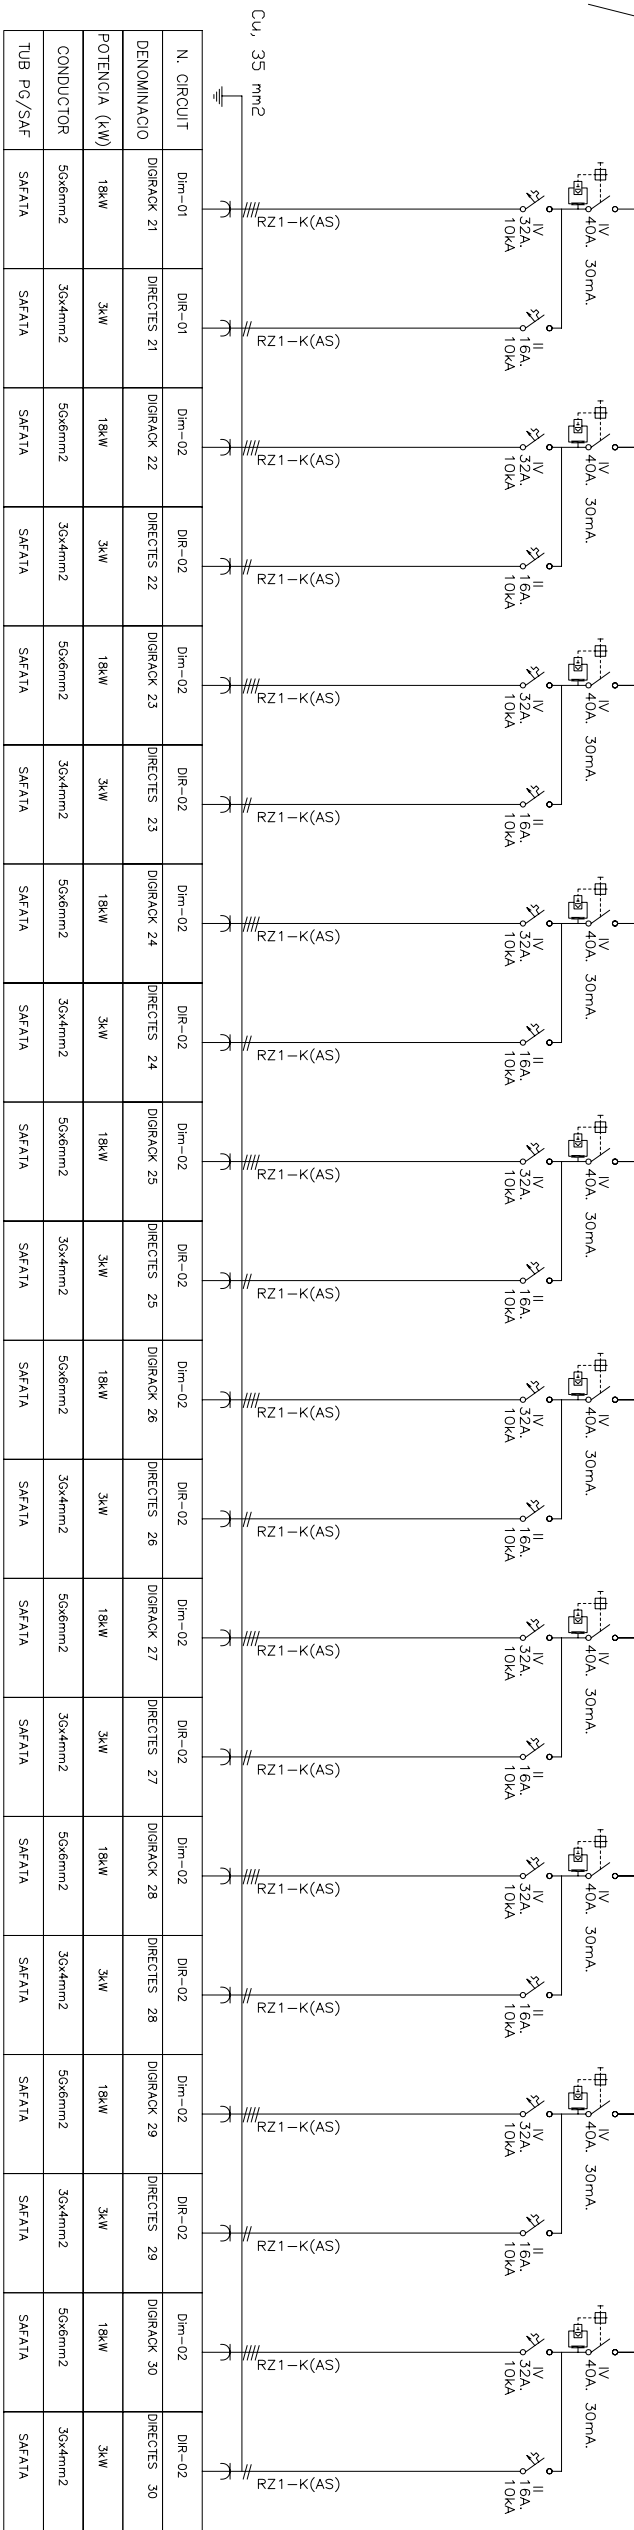

a part 3

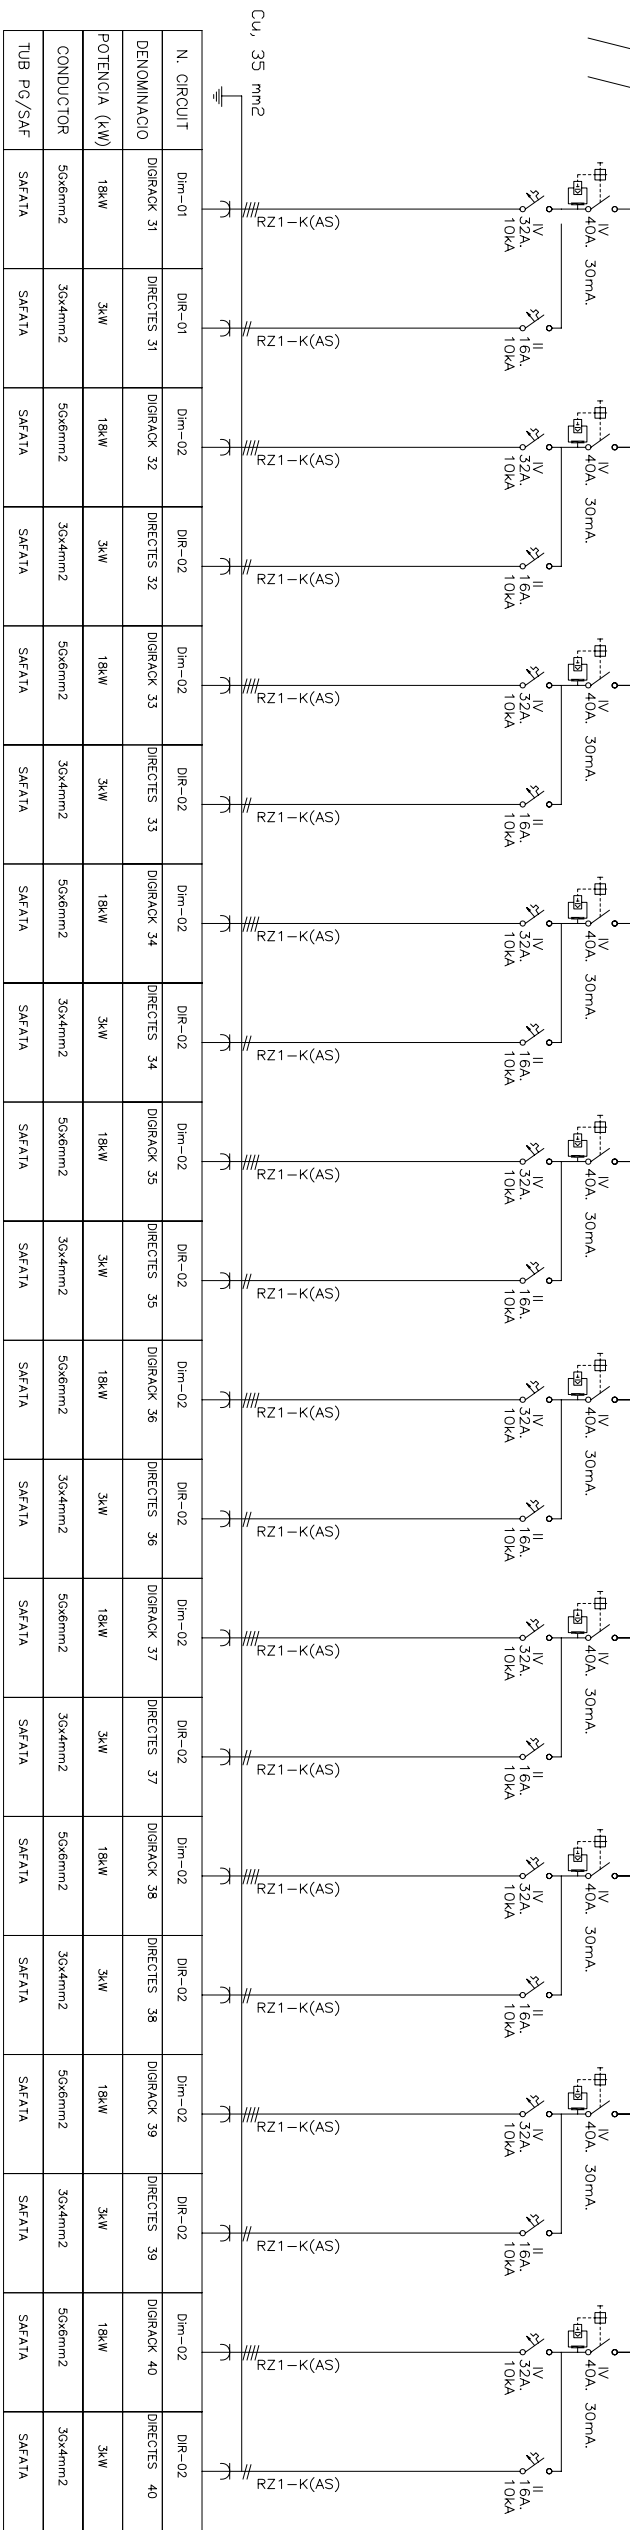

Interruptor de tall en Càrrega

Interruptor Diferencial Automàtic Magnetotèrmic
Ajustable en temps i sensibilitat 30–300 mA
In regulable.

Interruptor Diferencia

Analtizador de xarxes

Interruptor Magnetotérmico

PROJECTE: TEATRE TARRAGONA EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC PABLOLLA NOVA, 11 (TARRAGONA)	PLÀNOL: ESQUEMES UNIFILARS QUADRE SQE-q-02 DIMMERS PART 2 de 4	PLÀNOL N.º: IU-18	ESCALA: N/E
		DATA: NOV.2010	TAMANY: A3

PROMOTOR:
A UNIVERSITÄT DE TARRACONA

ARQUITECTURA:
XAVIER CLIMENT

ESCENOTÉCNIA:

**PLÀNOL: ESQUEMES UNIFILARS
QUADRE SQEg-02 DIMMERS
PART 2 de 4**

PLANOL N°:	ESCALA:

DAIA: I AM MANY:



Otto Projectes s.l.

Miranda del Vallès, 18
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel/FAX. 669 405 548